



PREF. MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
AV. DONA JOAQUINA DO POMPEU, 64 - CENTRO
CNPJ: 18.313.866/0001.18
PAPAGAIOS - MG
smae@papagaios.mg.gov.br

DECLARAÇÃO

A Diretoria de Água e Esgoto, vem comunicar através desta, que a amostra apresentada, no processo licitatório nº **06/2024** enviada pela licitante **APONTUAL COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ: 08.307.817.0001-19, a embalagem não atende ao que foi pedido no edital (foram simplesmente colocadas em um saco plástico que é corrosível e muito frágil podendo ser danificado pelas próprias pastilhas).

A documentação da anvisa não consta embalagens conforme solicitado, e sim embalagens grandes (baldes e bombonas).


A amostra enviada consta tricloro F90%, e o LARS consta uniclór tricloro não existe registro do uniclór.

O fabricante que consta no rotulo não é o mesmo que consta no LARS e não consta certificação do mesmo na anvisa.


Diante da análise a amostra foi reprovada.

Papagaios, 06 de março de 2024.

Diretoria de Água e Esgoto
Roberson Chaves Nogueira

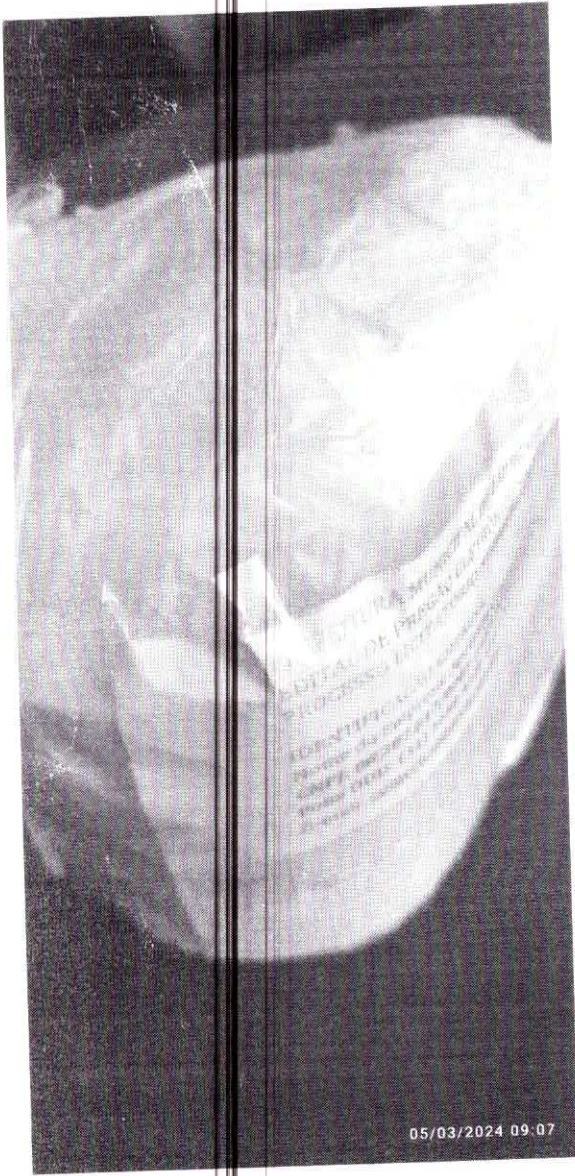

05/03/2024 09:07

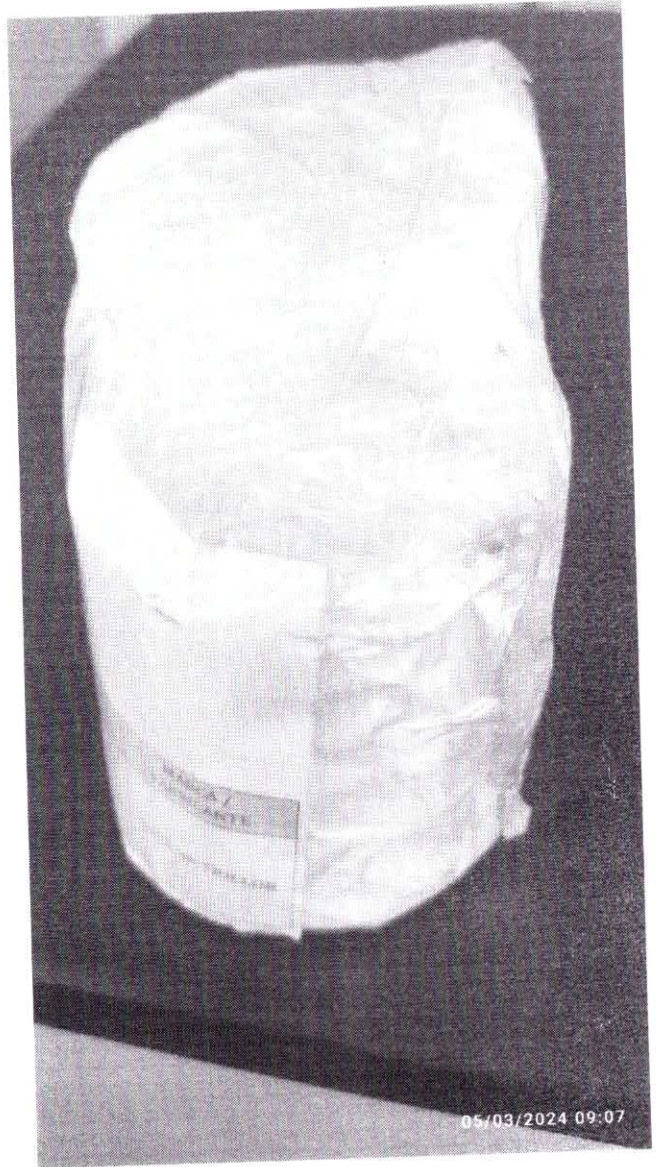

05/03/2024 09:07

